



N° de laboratoire G - 19 / 051-1

CONTRÔLE GRANULOMÉTRIQUE




STS 0329

Classe granulaire : 0/2 **Sable concassé défilérisé**
 Catégorie : G_F85-G_{TC}10

Cient : FAMSA SA
 Route des Ilettes 6
 1868 Massongex

Exigences selon norme SN 670 103b-NA; EN 13043: 2002 / AC: 2004

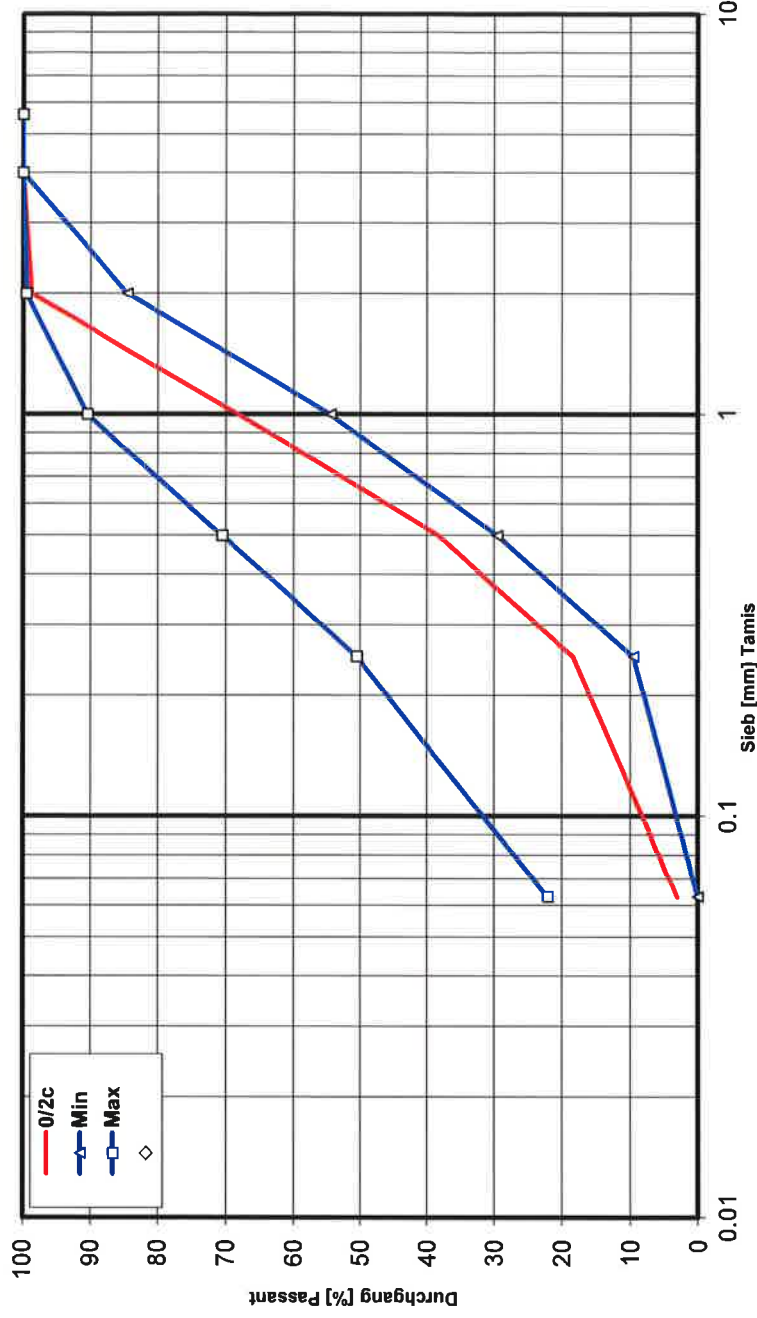

Tamis [mm]	0.063	0.25	0.5	1	2	4	5.6
Passant [%]	3.1	18	38	68	99	100	100
Min	0	10	30	55	85	100	100
Max	22	50	70	90	99	100	100

SN EN 933-1

Chantier :

Provenance : Massongex

Prélèvement

Date : 27.02.2019

Heure : ...

Par : Famsa/...

Poids matériaux reçus :

Validation : Tamisage à l'eau

Date d'essai : 14.03.2019

Teneur en eau (W) : 0.2 [%]

Classification : La granulométrie respecte la norme SN 670103b-NA; EN 13043: 2002 / AC: 2004

Remarques :

Les résultats ne concernent que le/les échantillon(s) soumis à l'essai.

Date / Signature : 10.04.2019

F. Benoit Adj. Directeur